Schody oraz pochylnia z kostki betonowej, okrawędziowanej palisadą betonową.

Balustrada ze stali nierdzewnej, wys 1,1m poręcze obustronne na wys 0,75 i 0,90m od płaszczyzny ruchu

A-A

okładzina płytami HPL

istniejący słup stalowy

Obudowa z płyt GK na konstrukcji stalowej (EI30)

G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09

ŚW1 ŚW2 ŚW3

D1 D2 D3 D4

O2 O4

H=85 H=208

- 0,31 - 0,01 ± 0,00 + 0,12


8,0%


Szerokości biegów i spoczników przyjęte zgodnie z §68, pkt 1, (budynek usługowy , w którym zatrudnia się do 10 osób) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

ROJEKTOWEJ
OLEJU I KOTŁOWNI

chodnik z kostki betonowej

krawężnik betonowy 15x30x100 cm

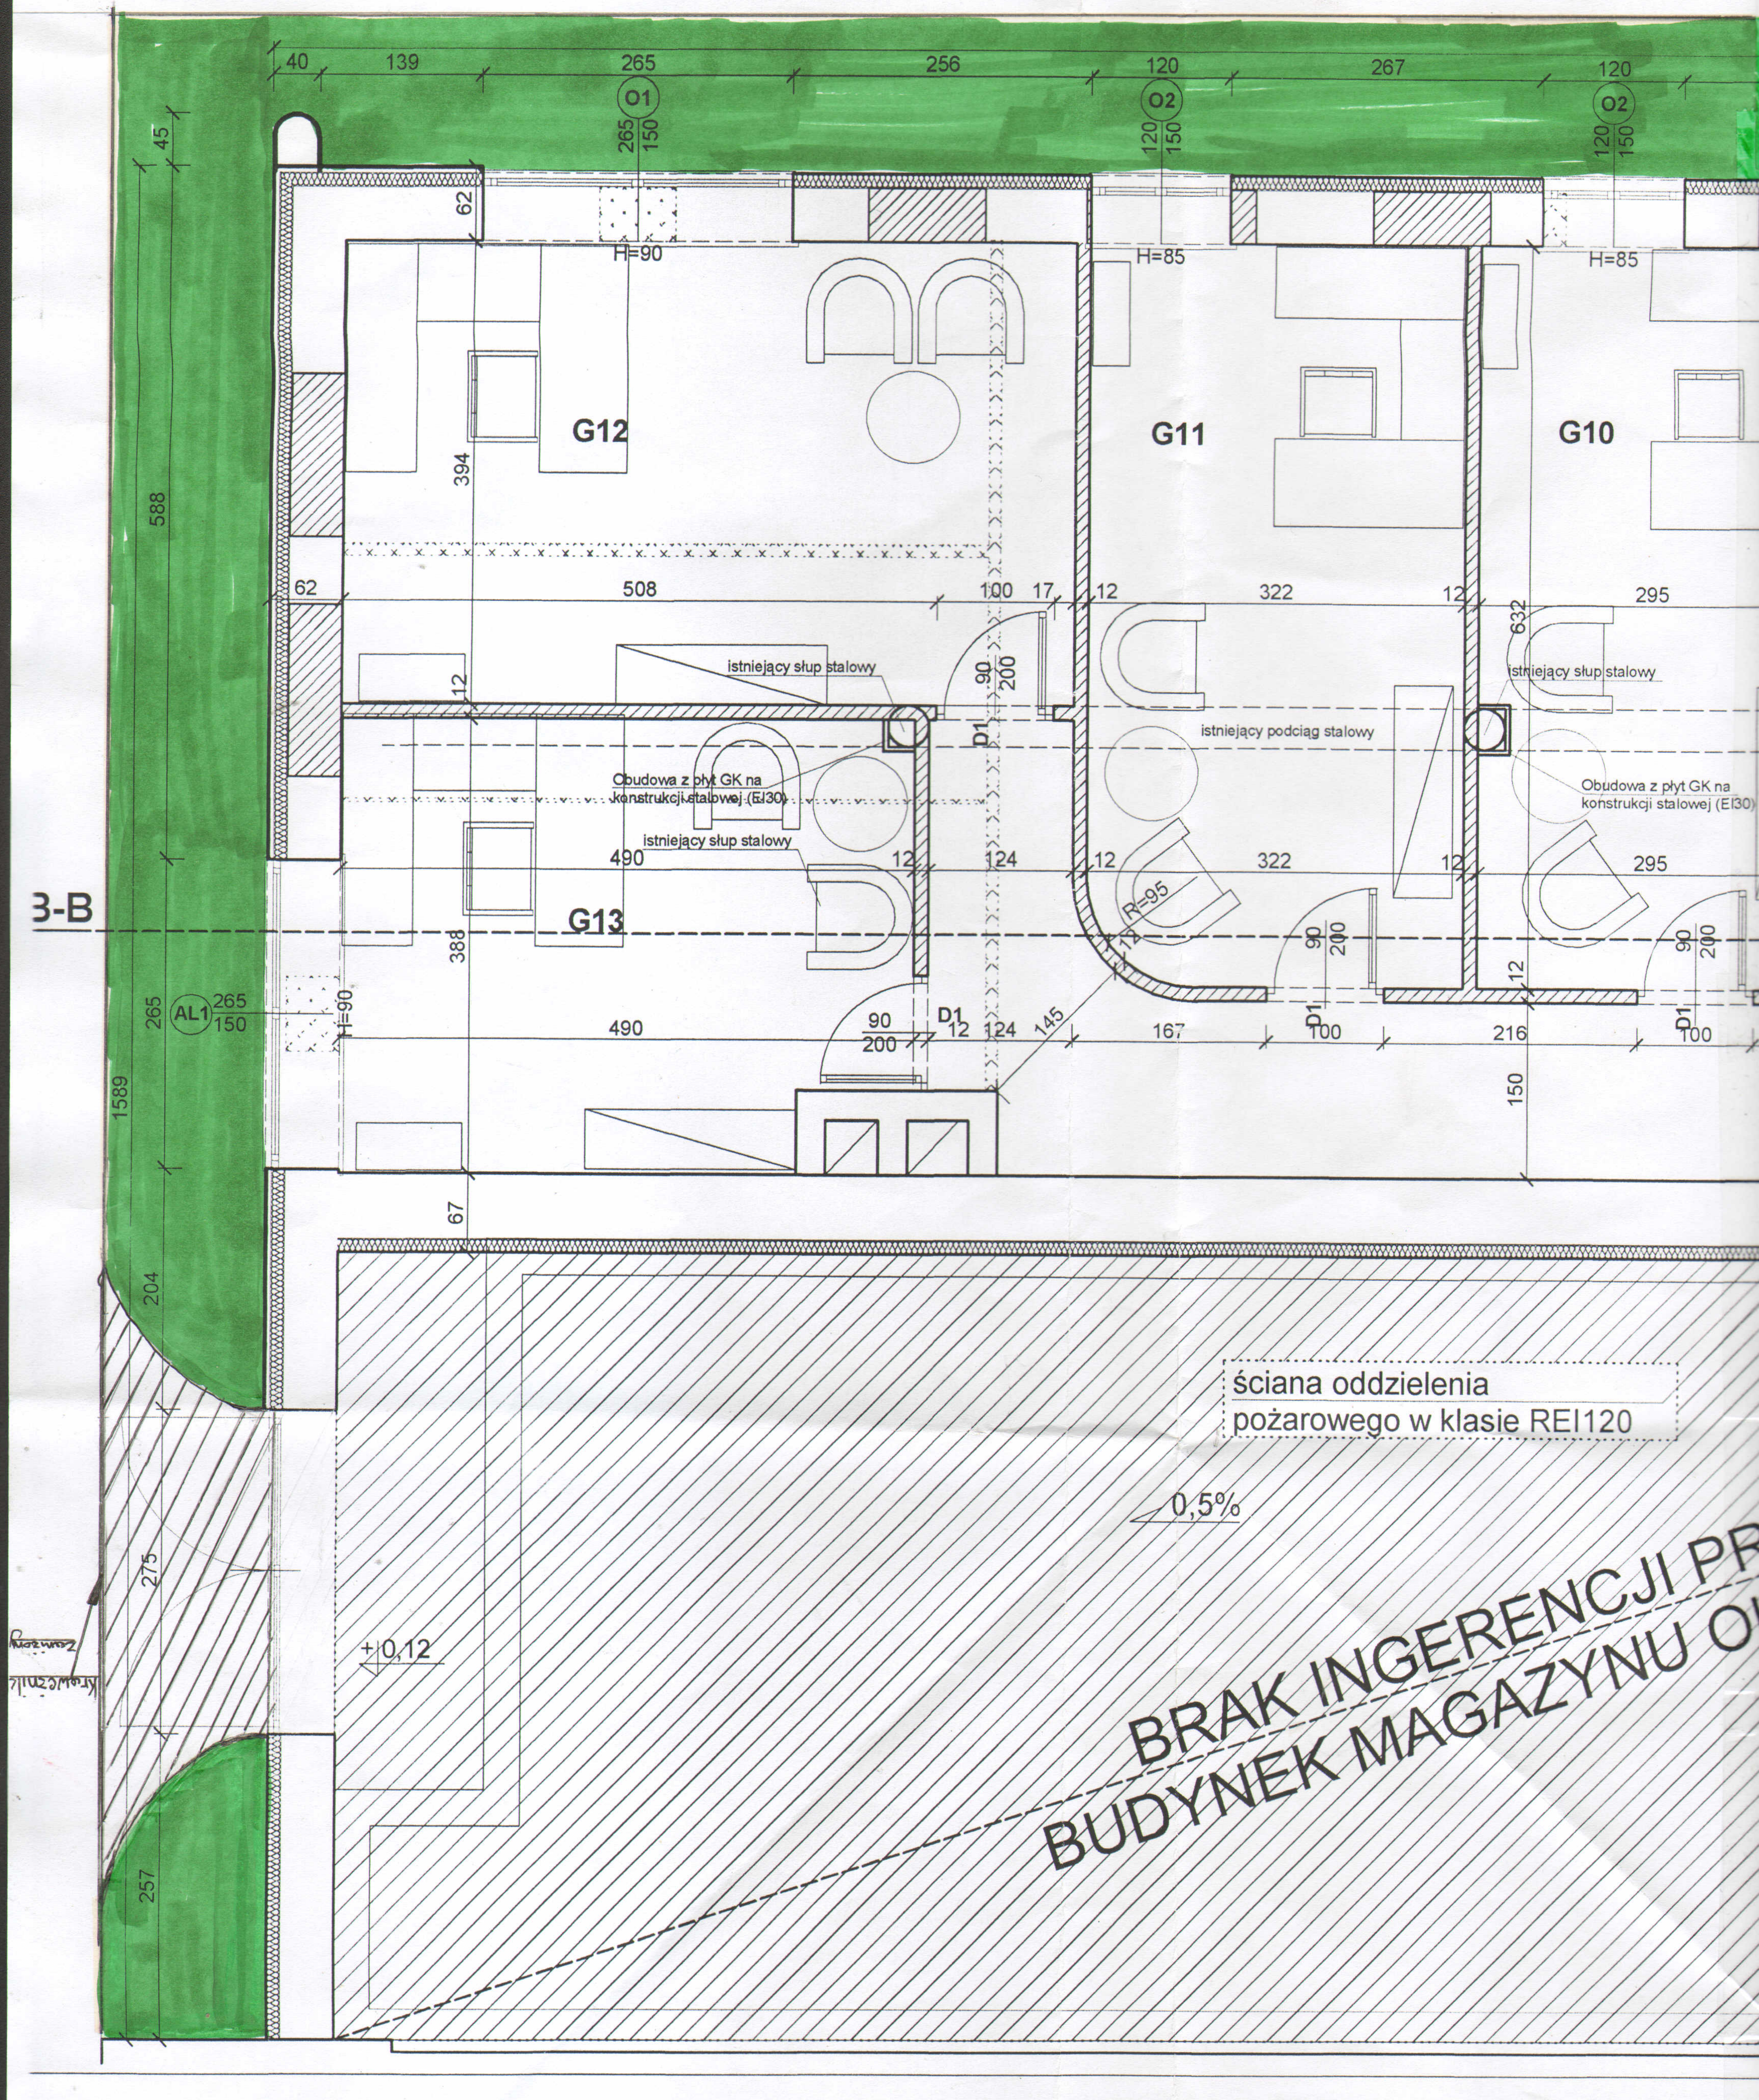



Załącznik graficzny - Mapa sytuacyjna
Miejsce budowy chodnika z kostki betonowej
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm
13-125/3
13-125/2.15
13-125/2.16
13-125/2.10
13-125/2.8
parking
w.ciśn. siarki
c nieczynny
wiązka kabli

Konstrukcja nawierzchni A

Konstrukcja nawierzchni KR2
Kostka betonowa 6 cm
Podsypka piask. – cem. 4;1 3 cm
Kruszywo łamane 0/31,5 mm stabil. mech. gr 15 cm
Piasek stabilizowany mechanicznie 15cm

Szczegół konstrukcyjny "A"
krawężnik betonowy wyniesiony 12cm

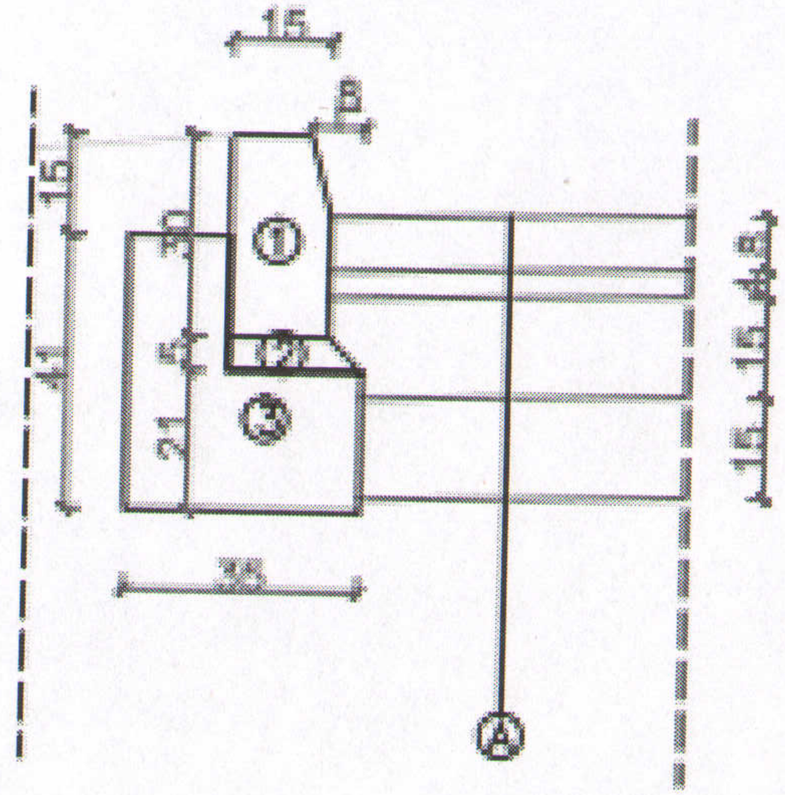

① krawężnik betonowy 15x30x100cm

② podsypka c—p 1:4 gr. 5 cm

③ ława betonowa z betonu C 12/15 (B—15)