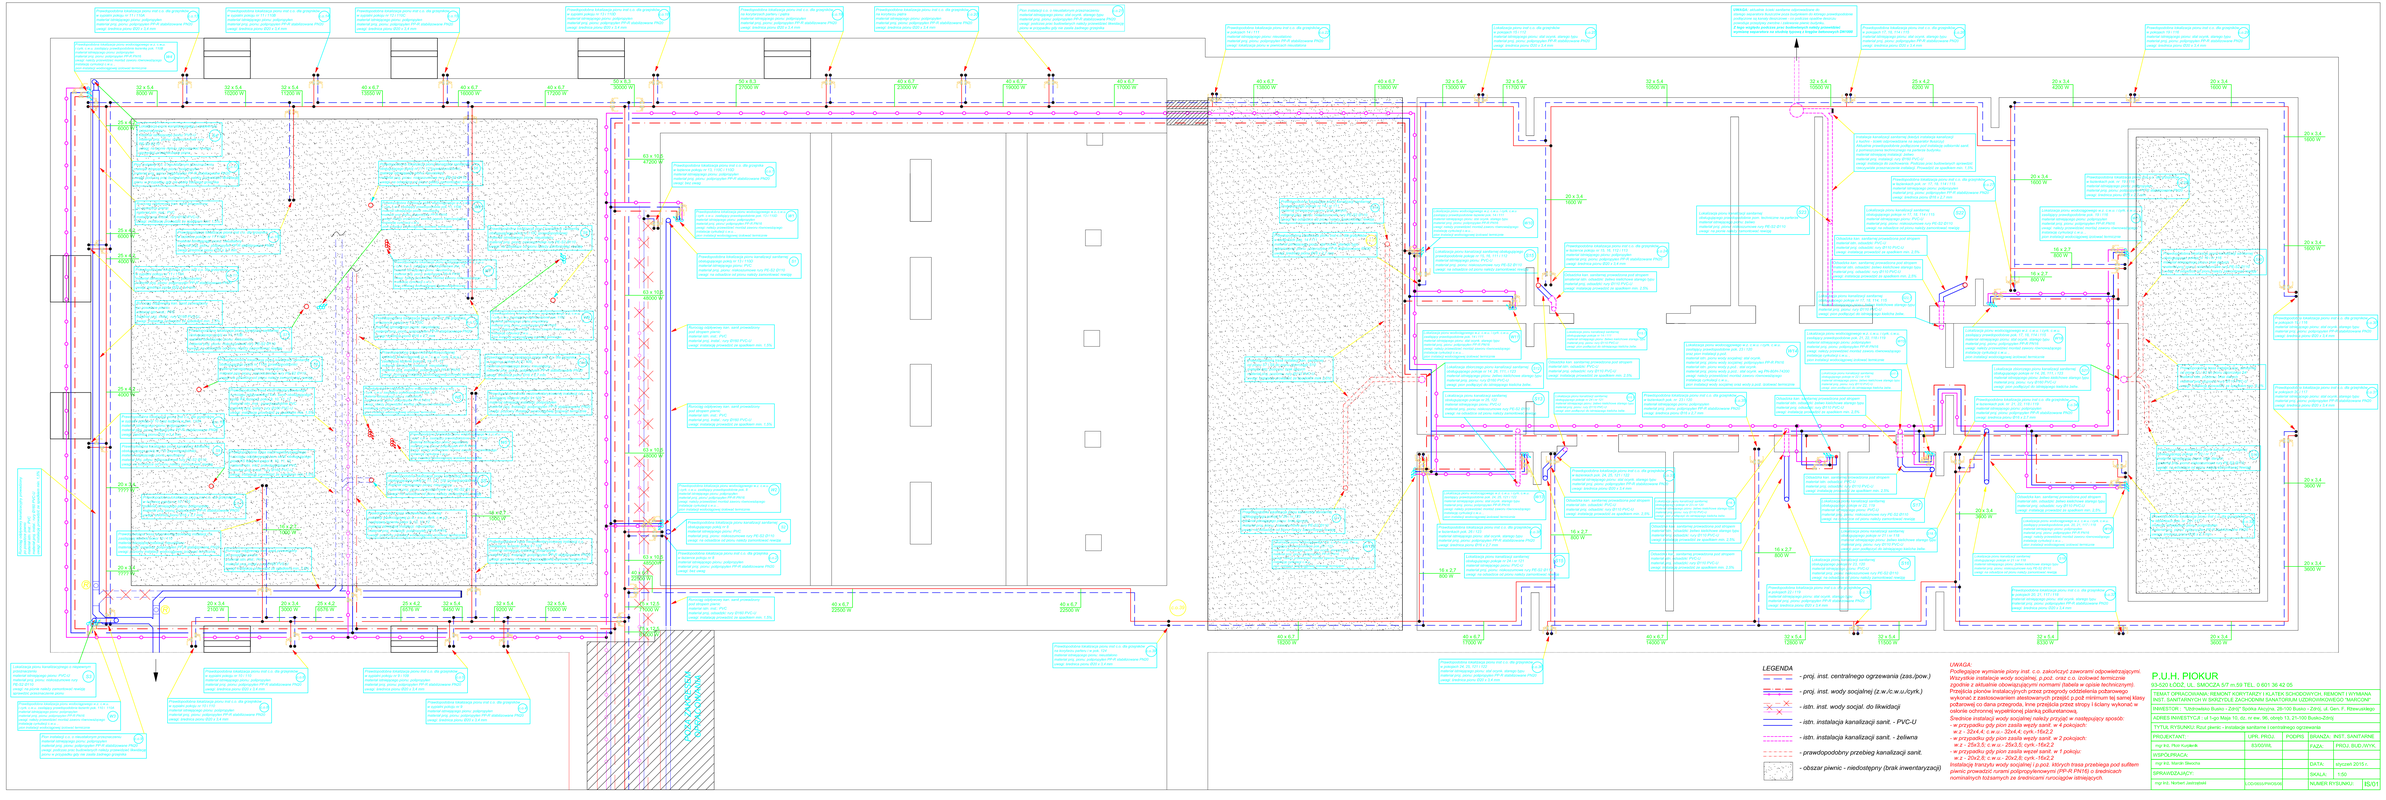

LEGENDA
- proj. inst. centralnego ogrzewania (zas.tpow.)
- proj. inst. wody socjalnej (z.w.c.w.u./cyrk.)
- istn. inst. wody socjal. do likwidacji
- istn. instalacja kanalizacji sanit. - PVC-U
- istn. instalacja kanalizacji sanit. - żeliwna
- prawdopodobny przebieg kanalizacji sanit.
- obszar pienic - niedostępny (brak inwentaryzacji)
UWAGA:
Przed wykonaniem robót należy dokładnie zinwentaryzować istniejące instalacje wody socjalnej, p.poż. oraz c.o. (rodzaj materiału, średnice, przebieg, ilość zaworów, grzejników, itp.) i dostosować projektowane instalacje do istniejących.
Wszystkie instalacje wody socjalnej, p.poż. oraz c.o. (rodzaj materiału, średnice, przebieg, ilość zaworów, grzejników, itp.) i dostosować projektowane instalacje do istniejących.
UWAGA:
Przed wykonaniem robót należy dokładnie zinwentaryzować istniejące