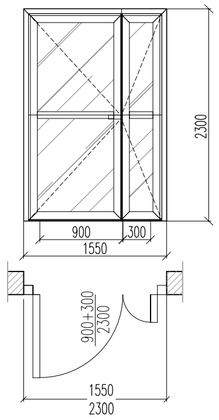
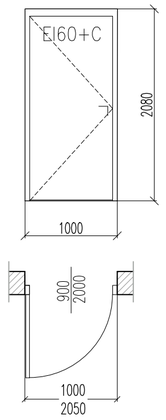
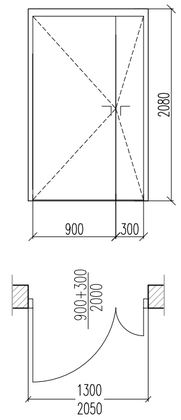
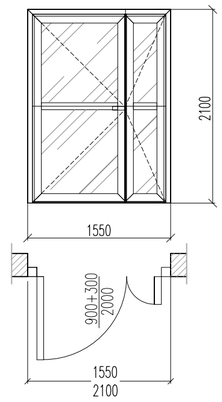
Z E S T A W I E N I E D R Z W I Z E W N Ę T R Z N Y C H

TYP		Dz1 (–)	Dz2 EI60	Dz3	Dz4
PIWNICA			Dz2–S–L	Dz3–S–L	Dz4–A–P
PARTER		Dz1–A–L			
SCHEMAT SKALA 1:50					
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S	1550	1000	1300	1550
	H	2300	2080	2080	2100
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	1200	900	1000	1200
	H	2200	2000	2050	2000
KOLOR (zew/wew)		do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem
ILOŚĆ		P– | L1	P– | L1	P– | L1	P1 | L–
SUMA		1	1	1	1
TYP DRZWI		aluminiowe	stalowe	stalowe	aluminiowe
SAMOZAMYKACZ		+	+	+	+
SZKLENIE SKRZYDŁA DRZW.		+	–	–	+
PODCIĘCIE/KRATKA WENTYLACYJNA		–	–	–	–
UWAGI		Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe 90+30cm; – system profili aluminiowych z izolacją termiczną np.PONZIO PE 78N lub równoważne; – głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; – głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm; – zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło; – 2 x zamek; – samozamykacz GEZE; – klamka; – światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900^ 900 mm skrzydło czynne (1248mm całość) x 2000mm NETTO; – szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279:1-5; – moduły przezierne 6/16/6/16/44.2 U˜g=0,5 W/m²k, – współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²k ; – kolor ślusarki RAL do ustalenia z Inwestorem; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta. – pochwyty, itp. – ze stali szczotkowanej; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe 90 z odpornością EI60 pełne stalowe; – Skrzydło drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 0,75mm.,wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. kolor do ustalenia z Inwestorem; – klamka obustronna–stal nierdzewna; – ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr. min.1,8mm, obejmująca mocowana do ściany murowanej; – trwałość mechaniczna – min. klasa 6 zgodnie z PN–EN 12400:2004. – wytrzymałość mechaniczna – min. klasa 3 dla blachy gr. 0,75mm, min. klasa 4 dla blachy gr. 1,25mm zgodnie z PN–EN 1192:2001. – drzwi przylgowe(3–stronna przylga); – nakładki na nawiasy, – zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D; – zamek zapadkowy–ryglowy, wkładka patentowa, – drzwi wyposażone w samozamykacz, – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe 120cm pełne stalowe; – Skrzydła drzwiowe wykonane z dwóch tłoczonych, ocynkowanych blach stalowych o grubości min. 0,75mm.,wypełnione wełną mineralną przyklejoną do blach klejem poliuretanowym. kolor do ustalenia z Inwestorem; – klamka obustronna–stal nierdzewna; – ościeżnica stalowa z blachy ocynkowanej o gr. min.1,8mm, obejmująca mocowana do ściany murowanej; – trwałość mechaniczna – min. klasa 6 zgodnie z PN–EN 12400:2004. – wytrzymałość mechaniczna – min. klasa 3 dla blachy gr. 0,75mm, min. klasa 4 dla blachy gr. 1,25mm zgodnie z PN–EN 1192:2001. – drzwi przylgowe(3–stronna przylga); – nakładki na nawiasy, – zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacją 3D; – zamek zapadkowy–ryglowy, wkładka patentowa, – drzwi wyposażone w samozamykacz standard ASSA ABLOY – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.	Drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe 90+30cm; z naświetlami stałymi; – system profili aluminiowych z izolacją termiczną np.PONZIO PE 78N lub równoważne; – głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; – głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm; – zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło; – 2 x zamek; – samozamykacz GEZE; – światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900^ 900 mm skrzydło czynne (1248mm całość) x 2000mm NETTO; – szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN–EN 1279:1–5; moduły przezierne 6/16/6/16/44.2 U˜g=0,5 W/m²k, – współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²k ; – kolor ślusarki RAL do ustalenia z Inwestorem; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta. – pochwyty, itp. – ze stali szczotkowanej; – inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta.

Uwagi ogólne:

1. *Realizacja projektu wykonawczego jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.*
2. *Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od Inwestora i dostawców urządzeń.*
3. *Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.*
4. *Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.*
5. *Projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie zatwierdzonego Projektu Budowlanego i powinien być rozpatrywany razem z nim, z uwzględnieniem wszystkich tomów, załączników i uzgodnień. Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie zawartych w Projekcie Budowlanym wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.*
6. *Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.*
7. *Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.*
8. *UWAGA!!! podane rodzaje i typy wyrobów należy traktować jako wzorcowe [przykładowe] dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o parametrach lepszej jakości*

Inwestor:
"Uzdrowisko Busko–Zdrój" S.A
ul.Rzewuskiego 1, 28–100 Busko Zdrój

Generalny Projektant:
GRUPA 4M Sp. z o.o.
25–614 Kielce, ul. 1 Maja 224 A,

Inwestycja:

ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

Obiekt:
BUDYNEK NR 8

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Treść rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Branża:
ARCHITEKTURA

	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. K. Skrzypczyk (architektoniczna)	SW–80/2010	
Sprawdził:	mgr inż.arch. D.Tokarska (architektoniczna)	161/SWOKK/2013	
Opracował:	mgr inż.arch. K.Foryś		
	inż.arch. K.Trela		

Nr projektu: 00503
Data: 05.2017
Skala: 1:50
Rysunek Nr: A–PW–8–010

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: GRUPA 4M Sp. z o.o.