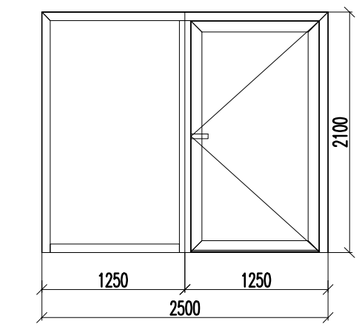
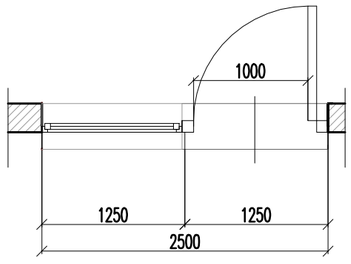
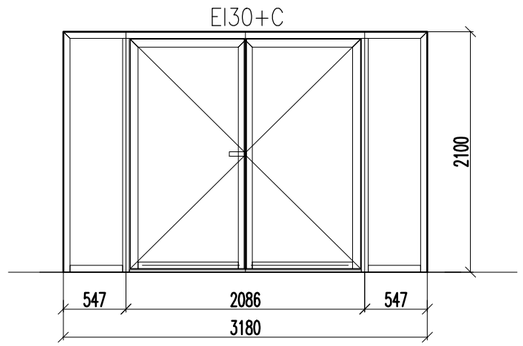
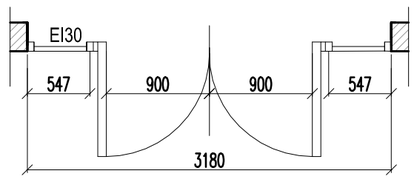
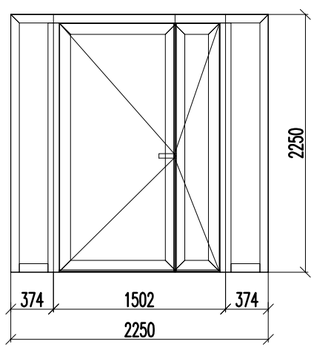
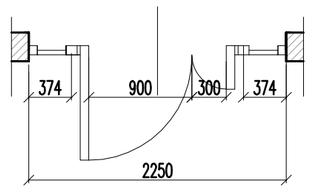
Z E S T A W I E N I E S T O L A R K I A L U M I N I O W E J

OZNACZENIE		0–01	0–02	0–03
SCHEMAT		 	 	 
WYMIARY OTWORU W ŚWIETLE	S	2500	3180	2250
	H	2100	2100	2250
KOLOR zew./wew.		do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem	do ustalenia z Inwestorem
ILOŚĆ		1	1	1
UWAGI		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem stałym; -system profili aluminiowych z izolacją termiczną np.PONZIO PE 78N lub równoważne; -głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; -głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm; -zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło; -2 x zamek; -nawierzchniowy samozamykacz szynowy np. GEZE TS 5000 lub równoważny; -kolor RAL do ustalenia z Inwestorem; -klamka ; -światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900^ 1000 mm x 2000mm NETTO; -szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN–EN 1279:1–5; moduły przezierne 6/16/6/16/44.2 U^g=0,5 W/m²k, -przeszklenia muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty; -przed zamówieniem przeszklenia sprawdzić wymiary otworu na budowie; -inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta;	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI30 90+90cm, wewnętrzne, ; -system profili aluminiowych z izolacją termiczną np.PONZIO PE78EI lub równoważne; -głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; -głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm; -szyba zespolona jednokomorowa 16/16/44.2, spełniająca wymagania PN–EN 1279–1:2006 i PN–EN 1279–5+A2:2006; -zawiasy nakładkowe 3 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło; -nawierzchniowy samozamykacz szynowy np. GEZE TS 5000 lub równoważny -kolor RAL do ustalenia z Inwestorem; z regulacją kolejności zamykania skrzydeł; -klamka ; -2 x zamek -światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900^ skrzydło czynne (1800mm całość) x 2000mm NETTO; -przeszklenia muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty; -przed zamówieniem przeszklenia sprawdzić wymiary otworu na budowie; -inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta;	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, wewnętrzne, z naświetlami stałymi; -system profili aluminiowych z izolacją termiczną np.PONZIO PE78N; lub równoważne; -głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm; -głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm; -zawiasy nakładkowe 2 skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło; -2 x zamek; -klamka; -nawierzchniowy samozamykacz szynowy np. GEZE TS 5000 lub równoważny z regulacją kolejności zamykania skrzydeł (min. szer.skrzydła biernego–340mm) ; -kolor RAL do ustalenia z Inwestorem; -światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 900^ 900 mm skrzydło czynne (1200mm całość) x 2000mm NETTO ; -przeszklenia muszą posiadać wszystkie niezbędne atesty; -przed zamówieniem przeszklenia sprawdzić wymiary otworu na budowie; -inne elementy wyposażenia wg zaleceń producenta; -szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN–EN 1279:1–5; moduły przezierne 6/16/6/16/44.2 U^g=0,5 W/m²k, współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²k

Uwagi ogólne:

1. *Realizacja projektu wykonawczego jest możliwa po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inwestora.*
2. *Projektant nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość danych, otrzymanych od Inwestora i dostawców urządzeń.*
3. *Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgadniane z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.*
4. *Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi projektami branżowymi.*
5. *Projekt wykonawczy stanowi rozwinięcie zatwierdzonego Projektu Budowlanego i powinien być rozpatrywany razem z nim, z uwzględnieniem wszystkich tomów, załączników i uzgodnień. Szczególną uwagę należy zwrócić na spełnienie zawartych w Projekcie Budowlanym wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.*
6. *Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.*
7. *Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.*
8. *UWAGA!!! podane rodzaje i typy wyrobów należy traktować jako wzorcowe [przykładowe] dopuszcza się rozwiązania równoważne lub o parametrach lepszej jakości*

Inwestor:

"Uzdrowisko Busko–Zdrój" S.A
ul.Rzewuskiego 1, 28–100 Busko Zdrój

Generalny Projektant:

GRUPA 4M Sp. z o.o.
25–709 Kielce, ul. Mielczarskiego 10 lok. 15

Inwestycja:

ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

Obiekt: BUDYNEK NR 8

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Treść rysunku: ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ

Branża: ARCHITEKTURA

	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. K. Skrzypczyk (architektoniczna)	SW-80/2010	
Sprawdził:	mgr inż.arch. D.Tokarska (architektoniczna)	167/SWOKK/2013	
Opracowali:	mgr inż.arch. K.Foryś		
	inż.arch. K.Trela		

Nr projektu: 00503

Data: 05.2017

Skala: 1:50

Rysunek Nr: A–PW–8–012

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: GRUPA 4M Sp. z o.o.