
Minimalna wewnętrzna średnica zagięć dla prętów wydanych na rysunku.

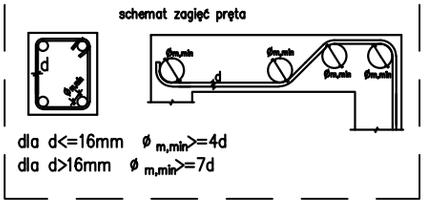

BETON C30/37 (B37)


STAL ZBROJENIOWA B500 kl.B (np.RB500W)

KLASY EKSPOZYCJI: XC4, XF1

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać wraz z rysunkami szalunkowymi, zbrojeniowymi elementów dochodzących oraz z innymi branżami.
2. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].
3. Na rysunku podano wymiary prętów zbrojeniowych w obrysie zewnętrznym.
4. Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg detali architekt.
5. Otulina do lica zbrojenia poprzecznego:
   –boczna 40 mm, o ile nie zwymiarowano inaczej.
6. Minimalna wewnętrzna średnica zagięć prętów wg. detalu załączonego na rysunku.
7. Przed montażem zbrojenia wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. W przypadku kolizji prętów doprowadzić do optymalnego rozwiązania odginając lub docinając pręty zbrojenia przy zachowaniu warunku minimalnej długości zakładu.
8. Lokalizacja i układ otworów w belkach do potwierdzenia z rysunkiem szalunkowym, aktualnym na dzień betonowania elementu.
9. Pręty Nr63 należy wklejać w warstwę konstrukcjyjną konstrukcji istniejącej (po odkrywce konstrukcji należy potwierdzić rozwiązanie z projektanem konstrukcji).

Detal wklejenia prętów ściany SC.SW–1 gr.250mm lokalizacja wg rzutu; skala 1:25 szt.2, L=8,48m

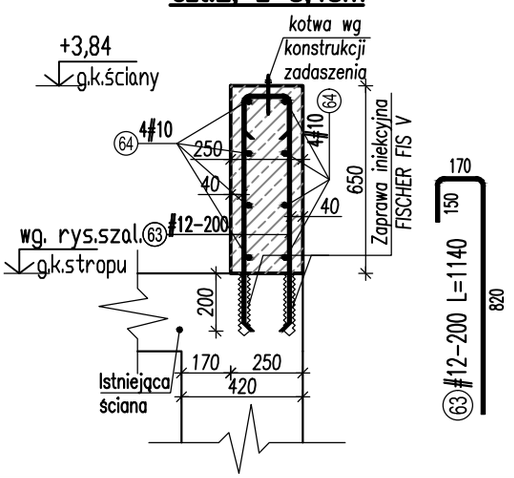

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Elementy		Nr pręta	Schemat (cm)	Śred.	Długość pręta (mm)	Ilość sztuk w elem.	Dług. wg (m) B500	
Nazwa	Ilość						# 10	# 12
SC.SW–1	2	63	820 / 170 / 150	12	1140	86		196,08
		64	8480	10	8480	8	135,68	
Długość wg średnic (m)							135,68	196,08
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,62	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							83,71	174,12
Ogółem (kg)							257,83	

Inwestor:

"Uzdrowisko Busko–Zdrój" S.A
ul. Rzewuskiego 1, 28–100 Busko Zdrój

Generalny Projektant:

GRUPA 4M Sp. z o.o.
25–614 Kielce, ul. 1 Maja 224A

Inwestycja:

ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"

Obiekt: BUDYNEK NR 8

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Treść rysunku: Attyka SC.SW–1 – rysunek zbrojeniowy

Branża: KONSTRUKCJA

	Imię i nazwisko: (Specjalność)	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Bator (konstrukcyjno–budowlana)	KL–109/2002	
Sprawdził:	dr inż. J. Mucha (konstrukcyjno–budowlana)	KL 185/91	
Opracowali:	mgr inż. G.Zacharski		

Nr projektu: 00503

Data: 05.2017

Skala: 1:50

Rysunek Nr: K–PW–8–300

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: GRUPA 4M Sp. z o.o.