

SCHEMAT ZAMKNIĘTEGO OBIEGU WODY BASENOWEJ Z CZYNNYM PRZELEWEM - ISTNIEJĄCY BASEN PŁYWACKI

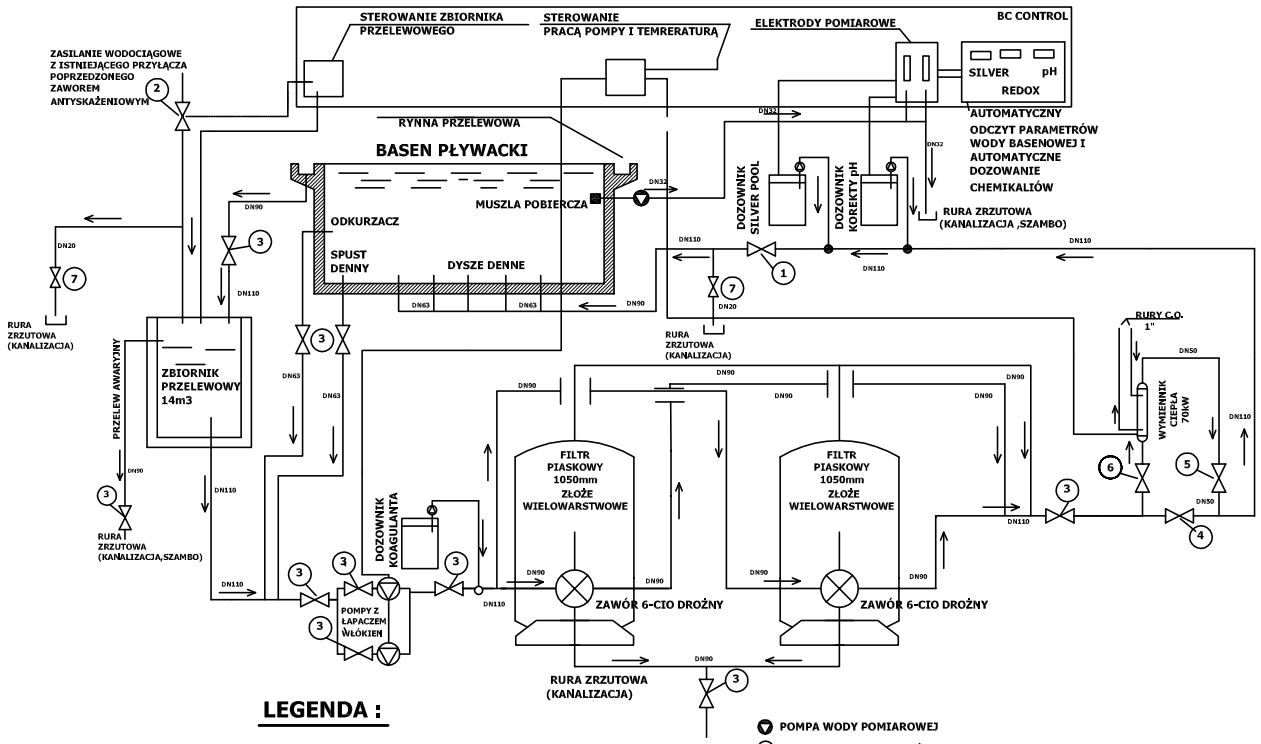

LEGENDA :

- ⊗ ZAWÓR 6-CIO DROŻNY
- ⋈ ZAWORY :
  1. ZAWÓR ODCINAJĄCY DYSZE DOPŁYWOWE
  2. ELEKTROZAWÓR DOPUSZCZAJĄCY WODĘ DO ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO
  3. ZAWÓR ODCINAJĄCY
  4. ZAWÓR WYMUSZAJĄCY OBIEG WODY NA WYMIENNIK CIEPŁA
  5,6. ZAWÓR ODCINAJĄCY OBIEG WYMIENNIKA CIEPŁA
  7. ZAWÓR ODCINAJĄCY METALOWY Z KRANIKIEM METALOWYM DO POBORU PRÓBEK
- ▼ POMPA WODY POMIAROWEJ
- ▽ POMPA Z ŁAPACZEM WŁÓKIEN
- ● OPASKI WTRYSKOWE CHEMII
- ■ PUNKTY POBORU WODY DO ELEKTROD POMIAROWYCH
- RURY PRZEPŁYWOWE
- POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ
- ↑↓ KIERUNKI PRZEPŁYWU

SCHEMAT ZAMKNIĘTEGO OBIEGU WODY BASENOWEJ Z CZYNNYM PRZELEWEM - BASEN SOLANKOWY

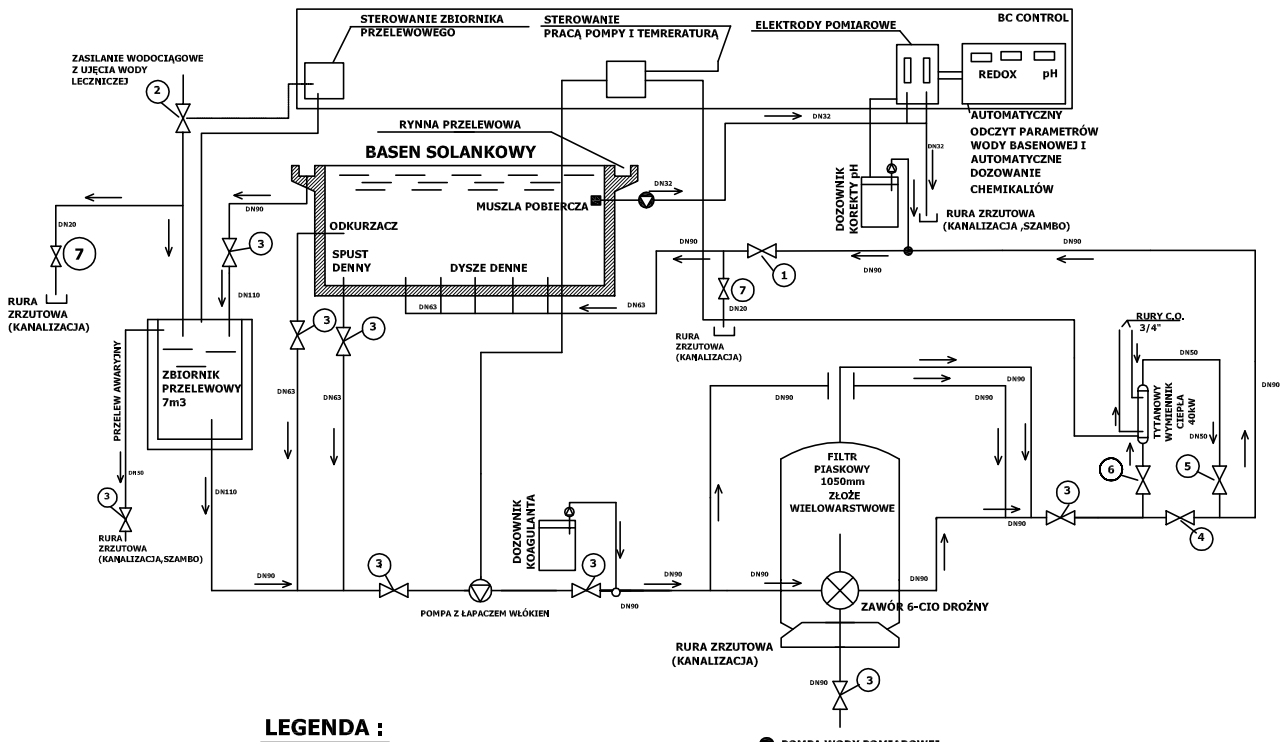

LEGENDA :

- ⊗ ZAWÓR 6-CIO DROŻNY
- ⋈ ZAWORY :
  1. ZAWÓR ODCINAJĄCY DYSZE DOPŁYWOWE
  2. ELEKTROZAWÓR DOPUSZCZAJĄCY WODĘ DO ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO
  3. ZAWÓR ODCINAJĄCY
  4. ZAWÓR WYMUSZAJĄCY OBIEG WODY NA WYMIENNIK CIEPŁA
  5,6. ZAWÓR ODCINAJĄCY OBIEG WYMIENNIKA CIEPŁA
  7. ZAWÓR ODCINAJĄCY METALOWY Z KRANIKIEM METALOWYM DO POBORU PRÓBEK
- ▼ POMPA WODY POMIAROWEJ
- ▽ POMPA Z ŁAPACZEM WŁÓKIEN
- ● OPASKI WTRYSKOWE CHEMII
- ■ PUNKTY POBORU WODY DO ELEKTROD POMIAROWYCH
- RURY PRZEPŁYWOWE
- POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ
- ↑↓ KIERUNKI PRZEPŁYWU

BasenComplex Łukasz Adamski
45-237 Opole, Ul. Owocowa 1

TEMAT:
ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA" W BUSKU-ZDRÓJ
- TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ

ADRES INWESTYCJI:
UL. GENERAŁA FELIKSA RZEWUSKIEGO 3, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

INWESTOR:
"UZDROWISKO BUSKO - ZDRÓJ" S.A., 28-100 BUSKO ZDRÓJ, UL. RZEWUSKIEGO 1

PROJEKTANT:
dr Inż. Jarosław Mucha

OPRACOWAŁ:
mgr Inż. Arkadiusz Kostrzewa

RYS.
SCHEMATY PRZEPŁYWU WODY

BRANŻA:	SKALA:	NR RYS.
TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ		T5

FAZA:	DATA:
PW	OPOLE - MAJ 2017r.

UWAGA:
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.